


2x[ACYABY 3x185+95mmp]



FBE1

$$P_i = 375 \text{ kW}$$
$$P_{msa} = 244 \text{ kW}$$

In=463A

FBE 1

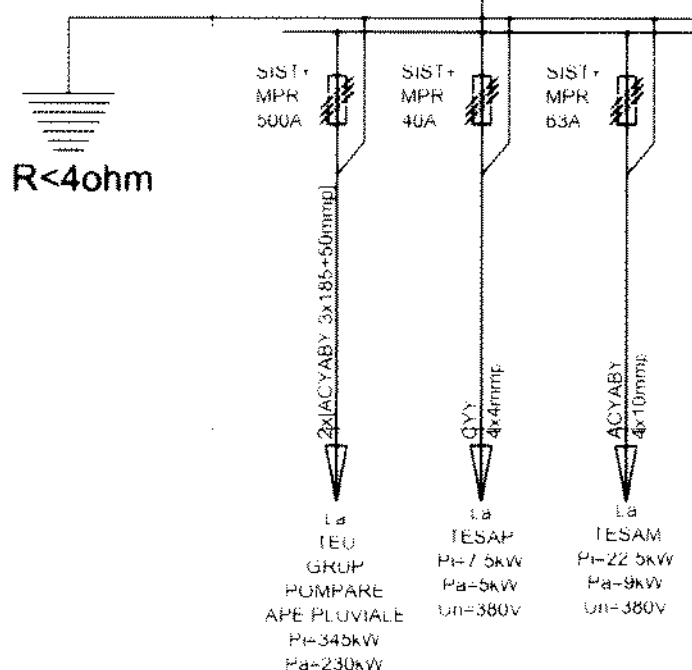

VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE	NUME	SEMNTURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR.	DATA
	Sediul social S.C. CONEXTRUST S.A.: Romania, Bacau str. I.S. Sturza, nr 78. Cod 600269. Punct de lucru str. Tolstoi nr 14 Tel. 0234/516 192 0732/700/40 Fax. 0234/510831 Nr. RB. 046/28.11.91 Jud. Bacau RO9477/32 Website: www.conextrust.ro E-mail: conextrust@conextrust.ro CURA DNR/Dezalu: RO748ADE 0405V03331120400 CURTING BANK: RO2S1NG8V008008184398917			Beneficiar Mun. SFANTUL GHEORGHE Amplasament Mun. SFANTUL GHEORGHE, Jud. Covasna	Proiect nr 11/2011
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA:	Titlu proiect: DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE PRIN REABILITAREA SITULUI POLUAT SI CREAREA UNEI STRUCTURI DE SPIRIJINIRE A AFACERILOR	
SEF PROIECT	Arti AMAIE C-TIN		1/50	Faza SF	
PROIECTAT	Ing BOBOC VLAD				
REDACTAT	Ing BOBOC VLAD				
VERIFICAT	Ing COJOCARU M				
SEF SERVICIU PROIECTARE	Ing COJOCARU M				
DIR. GENERAL	Ing DOSPINESCU A		DATA: 2011	Titlu planşa RETELE ELECTRICE EXTERIOARE SCHEMA MONOFILARA FB.REZ E8	