




TE.SAP

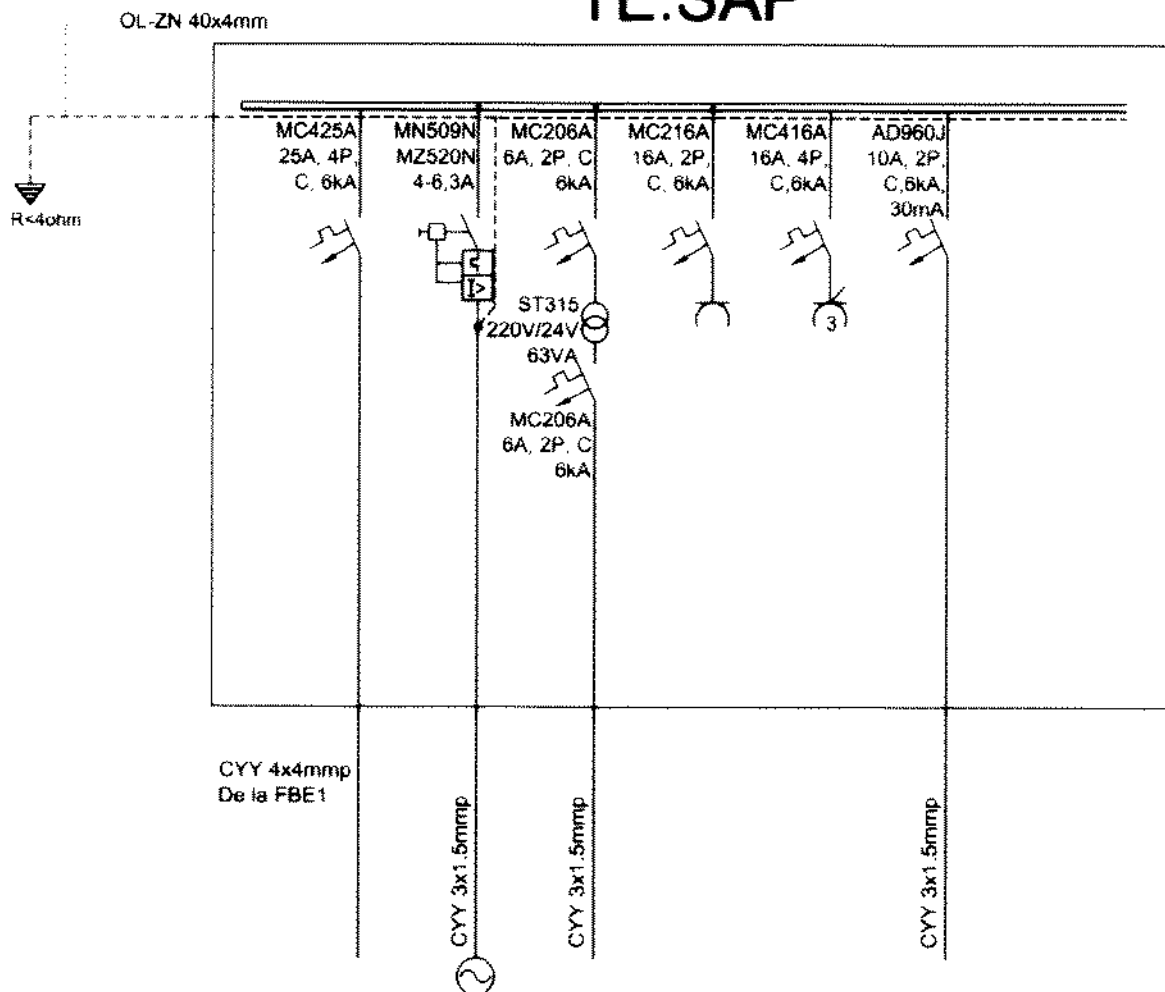

NUMAR CIRCUIT	Sap0	Sap1	Sap2	Sap3	Sap4	Sap5
DESTINATIE	TE SAP	Pompa epuisment	Prize 24V pentru lampi portabile	Prize 220V pe tablou	Prize 380V pe tablou	Iluminat
NR RECEPTORI	1	1	1	1	1	1LL
Pv/Pa [kW]	7 / 5	0,75	0,06	1	5	0,1
Curent	12	4,3	3	5	12	2
TENSIUNE [V]	380	220	24V	220	380	220V

NOTA: Tabloul electric aferent statie pompe ape pluviale se va definitiva dupa achizitionarea utilajelor



VERIFICATOR/ EXPERT REVIZIE	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR.	DATA
	Sediul social S.C. Conextrust S.A - Romania, Bacau str. I.S. Sturza, nr. 76, Cod 600269, Punct de lucru str. Tolstoi, nr. 14 Tel: 0234/506.762 0132/60740 Fax: 0234/610831 Nr. RC: 20438/1997 Livr. fiscal: R0547730 Website: www.conextrust.ro e-mail: conex@conextrust.ro Cont BRD Bacau RO748RDE 040503531120400 Cont ING BANK RO29 1NG0008008184398917			Beneficiar Mun. SFANTUL GHEORGHE Amplasament Mun. SFANTUL GHEORGHE, Jud. Covasna	Proiect nr. 11/2011
	SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA:	Titlu proiect: DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE PRIN REABILITAREA SITULUI POLUAT SI CREAREA UNEI STRUCTURI DE SPRIJINIRE A AFACERILOR
SEF PROIECT	Arh. AMAIE C-TIN				Faza: SF
PROIECTAT	Ing. BOBOC VLAD				
REDACTAT	Ing. BOBOC VLAD				
VERIFICAT	Ing. COJOCARU M			DATA: 2011	Titlu planşa: RETELE ELECTRICE EXTERIOARE SCHEMA MONOFILARA TESAP
SEF SERVICIU PROIECTARE	Ing. COJOCARU M				PLANSĂ: E4
DIR. GENERAL	Ing. DOSPINESCU A.				