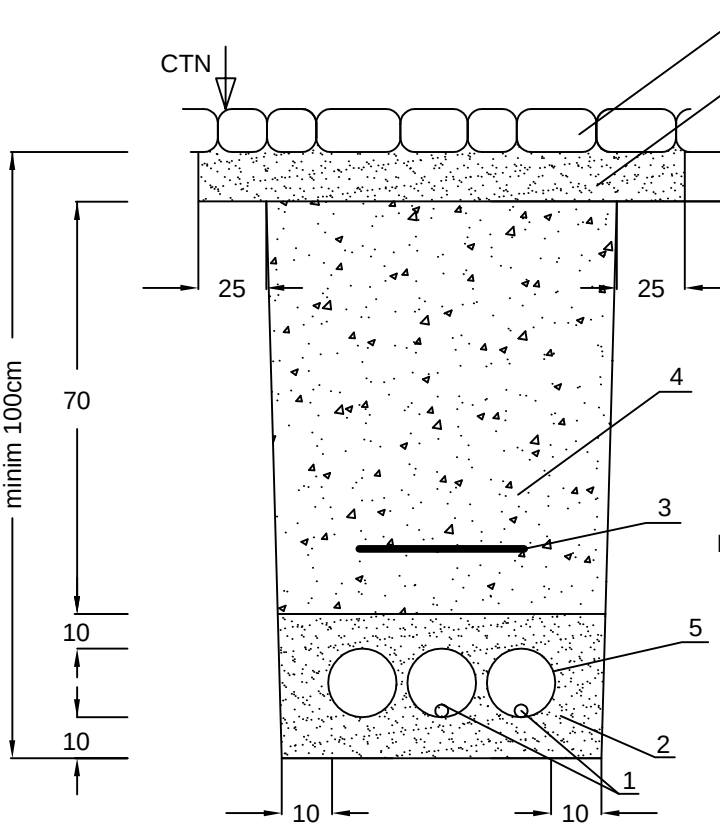

LEGENDA

1 - cablu
2 - beton
3 - folie avertizare
4 - balast
5 - tub PVC-G
6 - pavaj

DIMENSIUNILE SANTULUI SUNT IN CENTIMETRI

NOTA

Traseele sapaturii se vor stabili in conformitate cu avizele obtinute in baza Certificatului de urbanism / Autorizatiei de construire. Punctele de intersectie cu alte retele se vor trata cu atentie, respectandu-se distantele minime intre retele (NTE 007/2008/00 “Normativ pentru proiectarea si executia retelelor de cabluri electrice”), sapatura se va efectua numai manual.
Daca odata cu ocazia executării lucrărilor de sapaturi sunt descoperite instalaţii subterane nesemnalate in prealabil, se va opri sapatura si se va stabili natura acestor instalaţi. Antreprenorul va lua masuri pentru evitarea deteriorării instalatiilor respective. Dupa indeplinirea conditiilor de siguranta se va continua cu sapatura manuala.

In cazul executarii manuale a santurilor , sapaturile se vor face cu ajutorul tarnacopului pana la o adancime de maxim 0.4 m, dupa care este permisa numai folosirea lopetilor sau, cu mare atentie a cazmalelor.

Zonele in care se efectueaza sapaturile, vor fi marcate si semnalizate vizibil. Deasemenea vor fi prevăzute cu mijloace de protecţie corespunzătoare pentru prevenirea accidentarii participantilor la trafic.

Pamantul provenit din sapaturi trebuie aşezat la o distanta de cel puţin 0.5m de la marginea pereţilor sapaturilor , in zonele necirculate.

Distanţa liberă pe orizontală între cabluri pozate în acelaşi şanţ sau între cabluri pozate în şanţuri separate nu va fi mai mică de 7cm pentru cabluri de energie 1-20kV, 10cm cabluri comanda-control si 50cm cabluri ale altor utilitati.

SEF PROIECT		PROIECTAT		VERIFICAT		BENEFICIAR:	
Nume/Prenume	Semnatura	Nume/Prenume	Semnatura	Nume/Prenume	Semnatura	PRIMARIA MUNICIPIULUI SFANTUL GHEORGHE	
Ing. Andrei Opincaru		Ing. Cristian Ghilt		Ing. G. Popescu			
PROIECTANT GENERAL: S.C. **BCPC** S.R.L. J40 / 11366 / 2000 **PROIECTANT DE SPECIALITATE:** S.C. **FLASH LIGHTING SERVICES SA** Str. Constantin Noica nr. 173 Tel: 021/2334252,53,54 Fax: 021/2334255				Scara	%	PROIECT: REABILITARE STRAZI SI SISTEM DE ILUMINAT URBAN IN MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, JUD.COVASNA	Faza PT+DE
				Rev. Editia	0 1		
ANTREPRENOR GENERAL: VECTRA SERVICE S.R.L.				Data	Oct 2013	Profil subtraversare LES 1kV, 2 cabluri	Plansa nr. DT 4