


PLAN ANEXĂ TERASĂ
SCARA 1:100
SITUAȚIE PROPUȘĂ

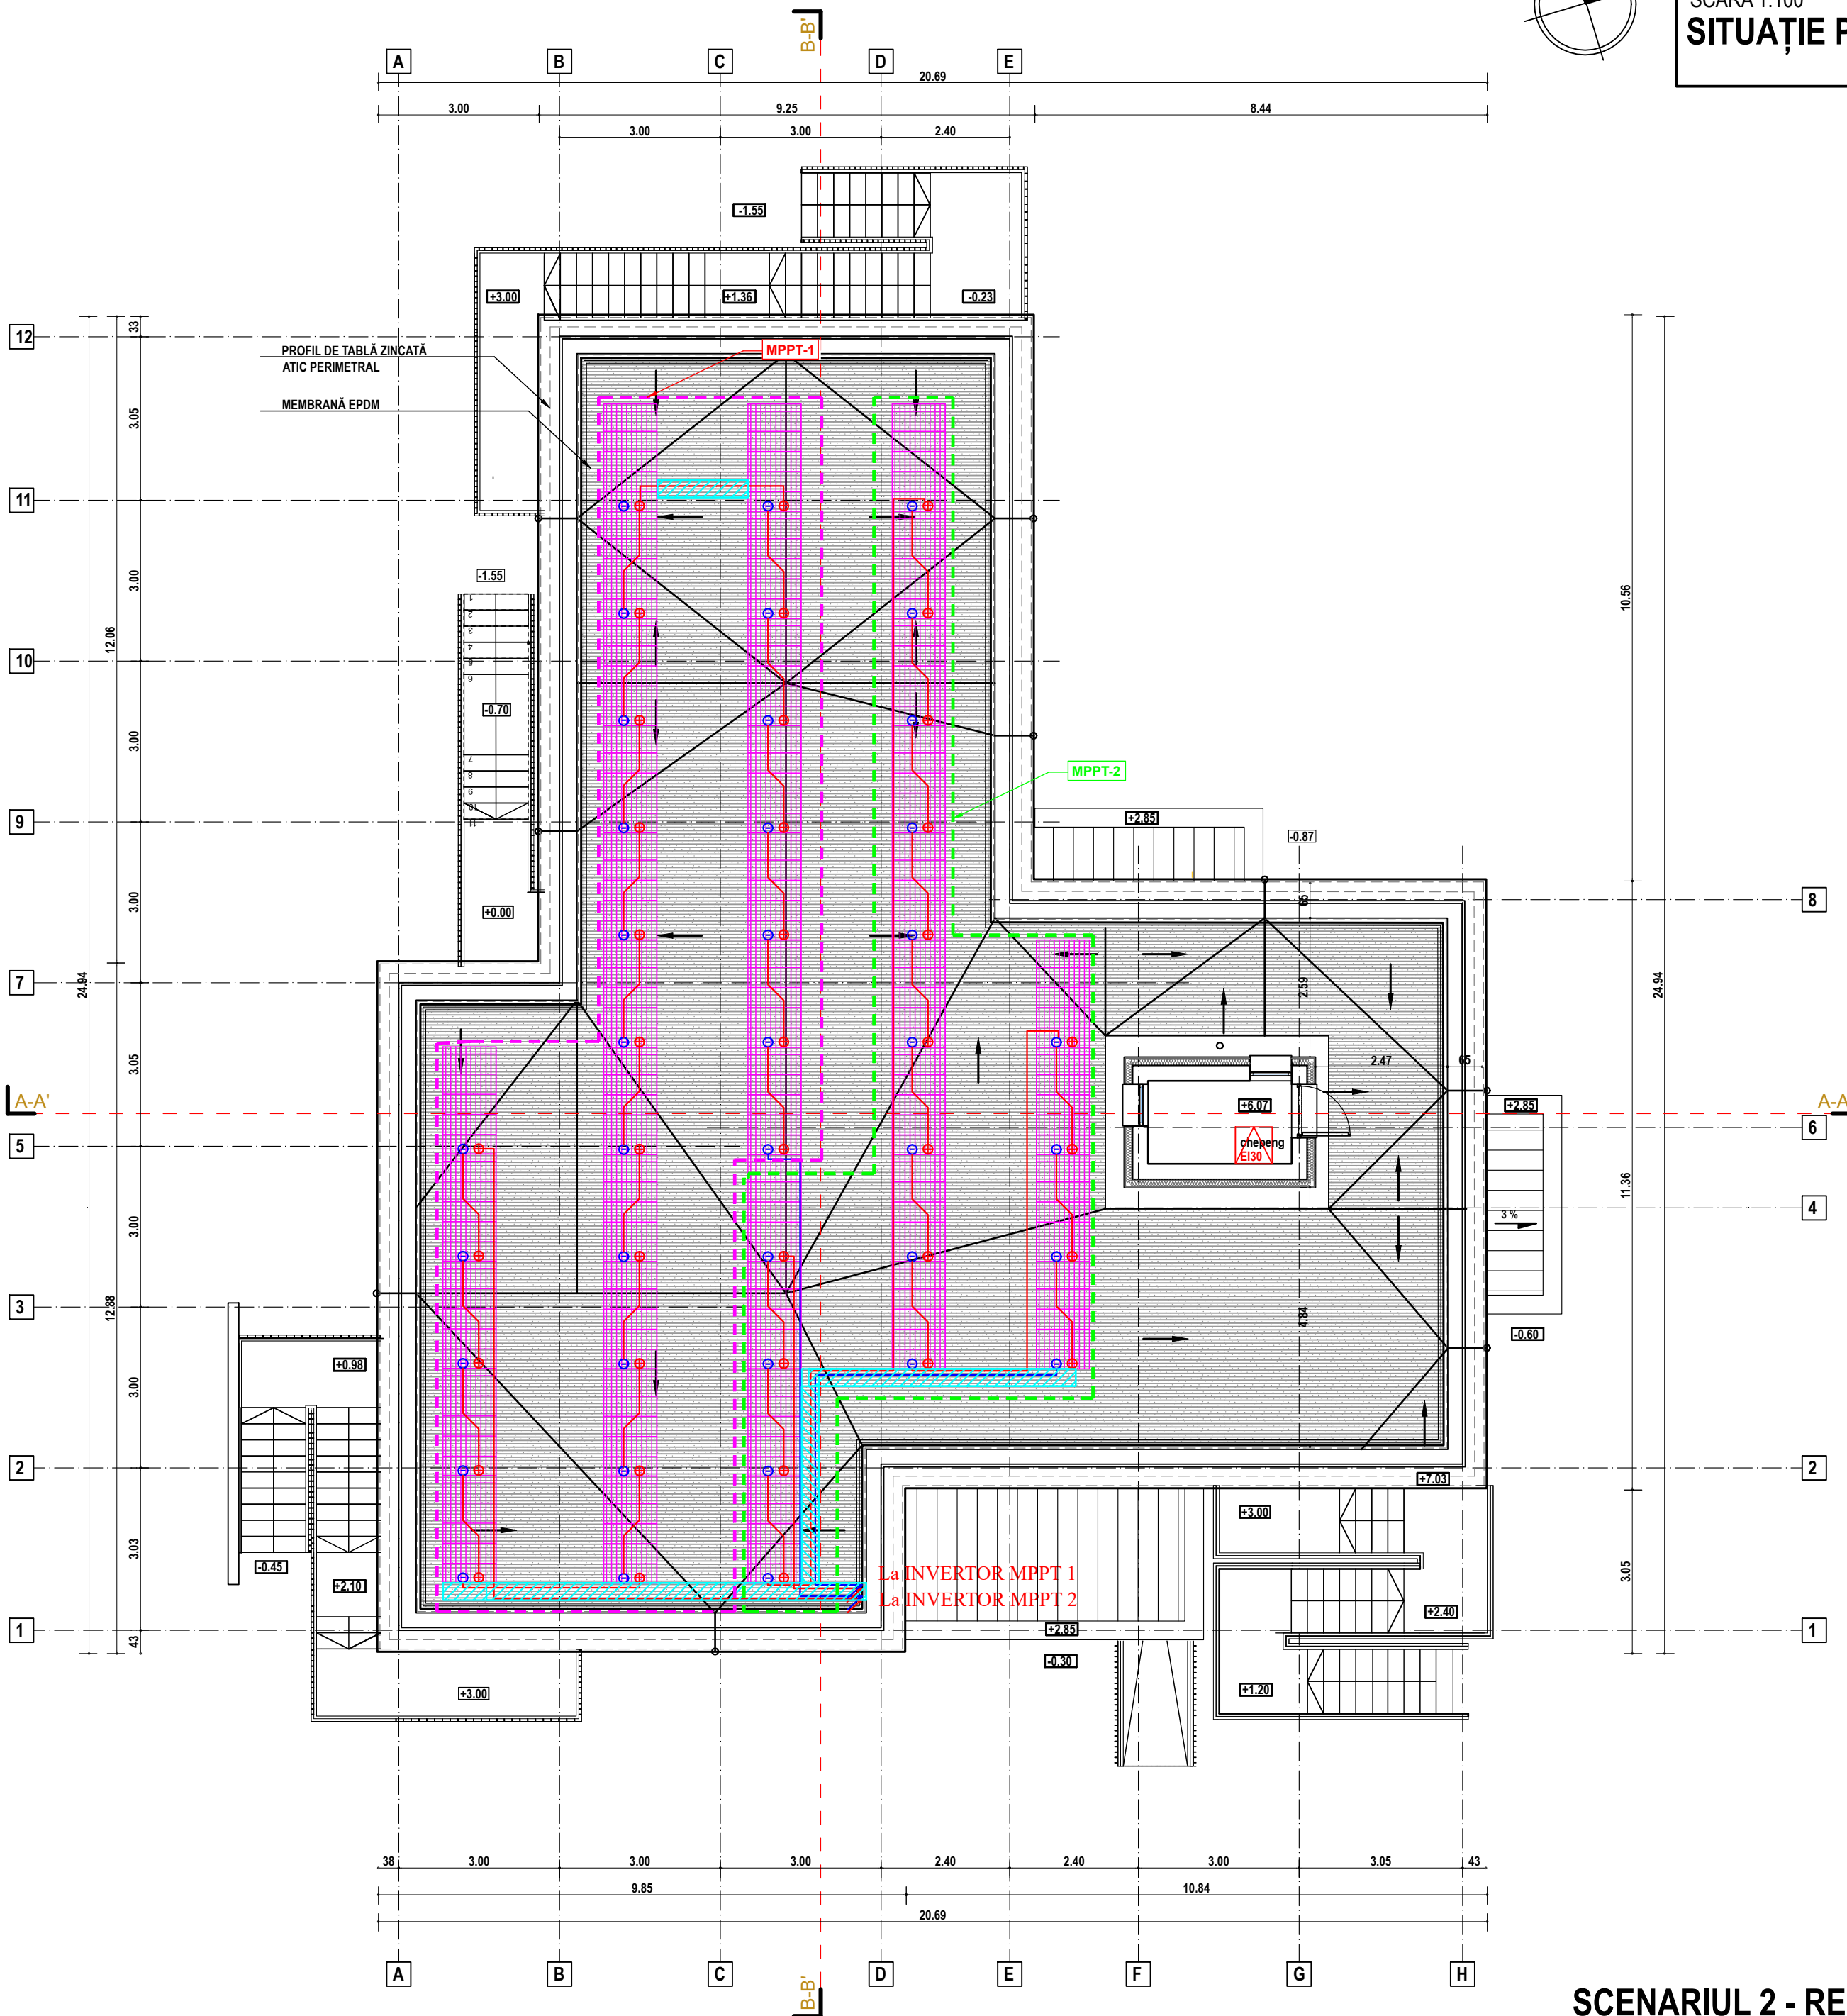

LEGENDA:

- Panou fotovoltaic 375 Wp monocristalin
- Cablul curent continuu 1x6 mmp pozat prin spatele panourilor sau intre panouri prin pe jgheab metalic zincat cu capac
- Cablul curent continuu 1x6 mmp pozat prin spatele panourilor prin pe jgheab metalic zincat cu capac
- Jgheab metalic zincat cu capac

CLĂDIRE CREȘĂ
NR.CAD. 42059-C3
AN CONSTRUIRE: 1978
CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ "C"
CLASA DE IMPORTANȚĂ-EXPUNERE "II"
GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC "II"

SCENARIUL 2 - RECOMANDAT

| | | | | |
|---|------|-----------|---------|---|
| | | | B1 | |
| | | | Cc | |
| | | | D1 | |
| | | | E | |
| | | | F | |
| VERIFICATOR/ EXPERT | NUME | SEMNĂTURĂ | CERINȚA | REFERAT de verificare/ RAPORT de expertiză tehnică titlu/ nr./ data |
| URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND ENGINEERING Forma juridică: SRL Adresa: Str. Franceză nr.1 Brăila CUI 41224234 J9/539/2019 W: www.urban-upgrade.ro E: office@urban-upgrade.ro Tel: 0742576721 0741323184 | | | | Beneficiar: MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE |
| SPECIFICAȚIE ȘEF PROIECT PROIECTAT DESENAT | | | | Proiect nr. 31198/ 342/ 46/ 2023 |
| NUME arh. A. Barbu arh. A. Barbu s.arh. M. Manolache | | | | Faza: D.A.L.I. REV: 01 Planșa nr. A07-S2 |
| Scara: 1:100 Data: 01.2024 | | | | Titlu proiect: "REABILITARE TERMICĂ ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII INSTITUȚIEI ANTEPREȘCOLARE ÎN CADRUL "GPP NAPSUGAR" |
| | | | | Titlu planșă: PLAN ANEXĂ TERASĂ SITUAȚIE PROPUȘĂ |
| | | | | 420 x 480 mm |